


上富良野町水道施設図

上富良野町全図

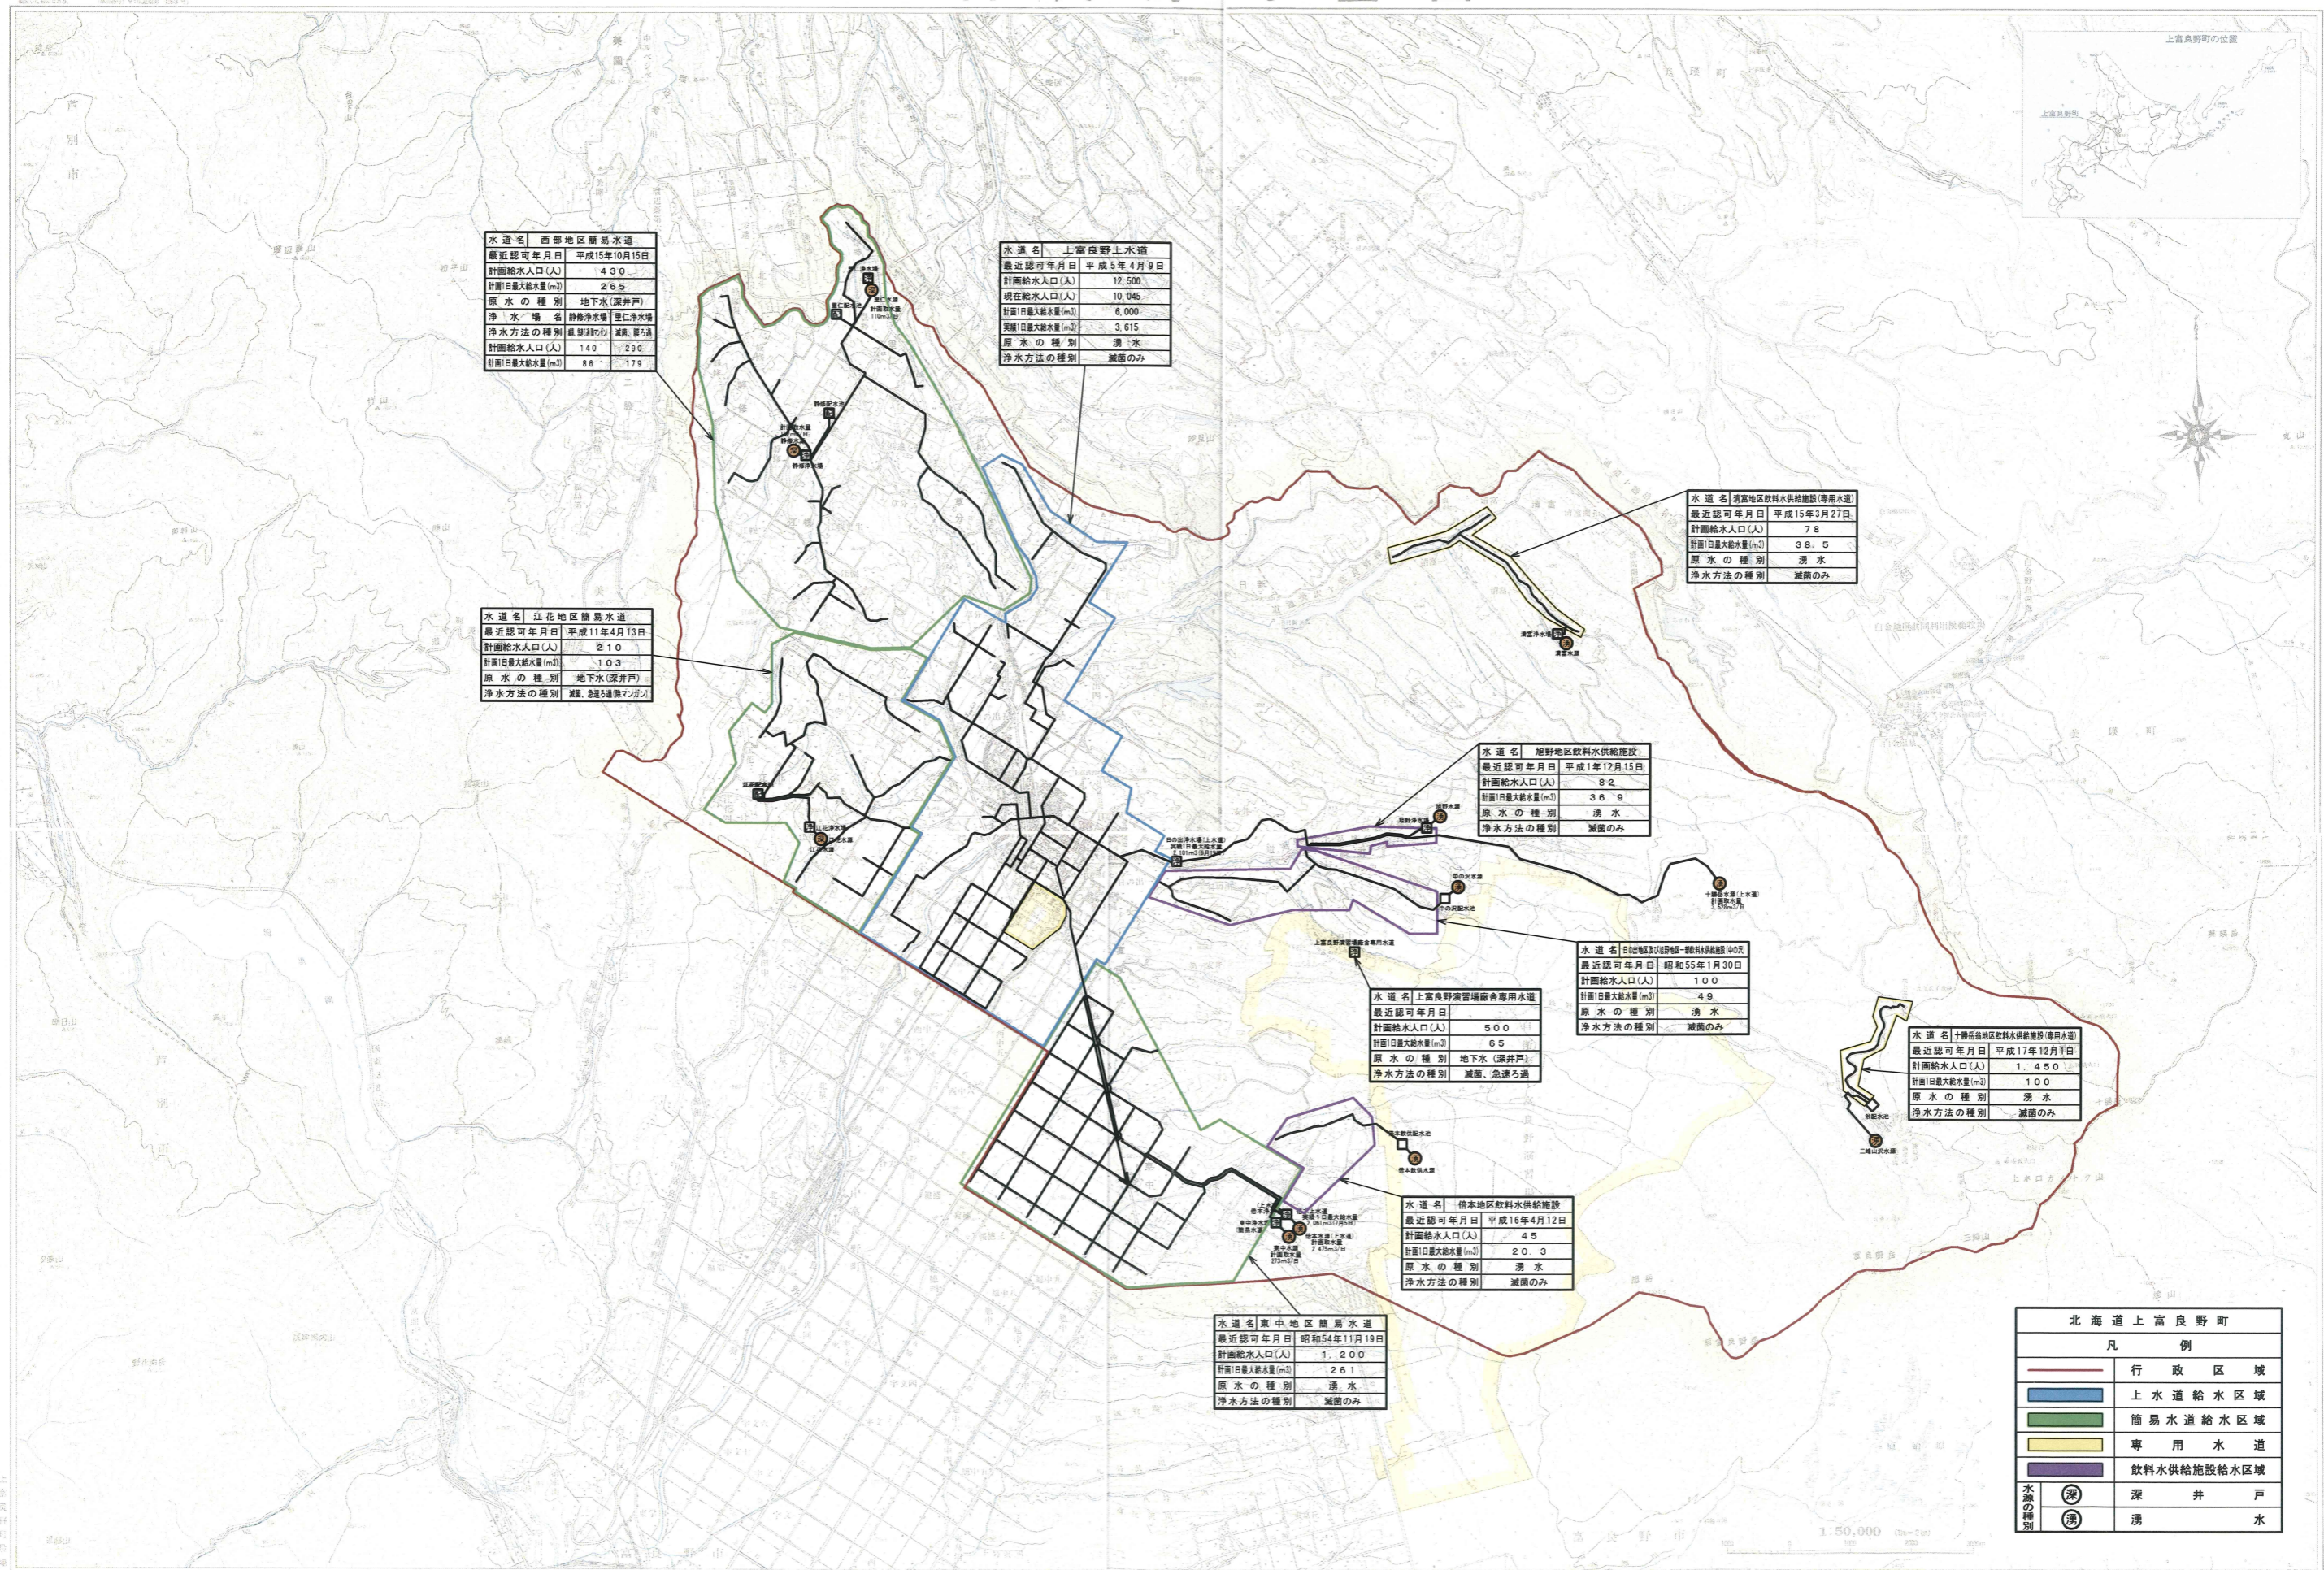

水道名	西部地区簡易水道
最近認可年月日	平成15年10月15日
計画給水人口(人)	430
計画1日最大給水量(m ³)	265
原水の種別	地下水(深井戸)
浄水場の名	静修浄水場 豊仁浄水場
浄水方法の種別	凝集沈降 濾過 活性炭 逆浸透
計画給水人口(人)	140
計画1日最大給水量(m ³)	88
	179

水道名	上富良野上水道
最近認可年月日	平成5年4月9日
計画給水人口(人)	12,500
現在給水人口(人)	10,045
計画1日最大給水量(m ³)	6,000
実際1日最大給水量(m ³)	3,615
原水の種別	湧水
浄水方法の種別	濾過のみ

水道名	清富地区飲料水供給施設(専用水道)
最近認可年月日	平成15年3月27日
計画給水人口(人)	78
計画1日最大給水量(m ³)	38.5
原水の種別	湧水
浄水方法の種別	濾過のみ

水道名	江花地区簡易水道
最近認可年月日	平成11年4月13日
計画給水人口(人)	210
計画1日最大給水量(m ³)	103
原水の種別	地下水(深井戸)
浄水方法の種別	濾過、急速ろ過、マンガン

水道名	旭野地区飲料水供給施設
最近認可年月日	平成1年12月15日
計画給水人口(人)	82
計画1日最大給水量(m ³)	36.9
原水の種別	湧水
浄水方法の種別	濾過のみ

水道名	日笠地区浄水施設(中沢)
最近認可年月日	昭和55年1月30日
計画給水人口(人)	100
計画1日最大給水量(m ³)	4.9
原水の種別	湧水
浄水方法の種別	濾過のみ

水道名	上富良野演習場専用水道
最近認可年月日	
計画給水人口(人)	500
計画1日最大給水量(m ³)	65
原水の種別	地下水(深井戸)
浄水方法の種別	濾過、急速ろ過

水道名	十勝岳地区飲料水供給施設(専用水道)
最近認可年月日	平成17年12月1日
計画給水人口(人)	1,450
計画1日最大給水量(m ³)	100
原水の種別	湧水
浄水方法の種別	濾過のみ

水道名	倍本地区飲料水供給施設
最近認可年月日	平成16年4月12日
計画給水人口(人)	45
計画1日最大給水量(m ³)	20.3
原水の種別	湧水
浄水方法の種別	濾過のみ

水道名	東中地区簡易水道
最近認可年月日	昭和54年11月19日
計画給水人口(人)	1,200
計画1日最大給水量(m ³)	261
原水の種別	湧水
浄水方法の種別	濾過のみ

北海道 上富良野町	
凡例	
	行政区域
	上水道給水区域
	簡易水道給水区域
	専用水道
	飲料水供給施設給水区域
	深井戸
	湧水

1:50,000